


| | |
|---------------------|--|
| Artikkelnr.: | 4049-S/D-605-606 (LS-størrelse) |
| Type: | Informasjonsskilt for vegtunnel, innvendig belyst, LED |
| Varianter: | INFRA 4049-S-605-606 Ensidig INFRA 4049-D-605-606 Tosidig |
| Montering: | <ul style="list-style-type: none"> 197121 Kamjernfeste for flaggmontering (vertikal cc-avstand kamjern 1147 mm) 197023 Flaggbrakett, veggfeste (kort) 197024 Flaggbrakett, veggfeste (lang) 197125 Standardfeste, støpt buet tunnelvegg 197142 Stolpefeste Ø60mm for flaggmontering 197143 Stolpefeste Ø90mm for flaggmontering 198011 Plogbrakett fleksibel, 110°-140° 197140 Stolpefeste Ø60mm, 180° 197141 Stolpefeste Ø90mm, 180° 197010 Brakett, driver |

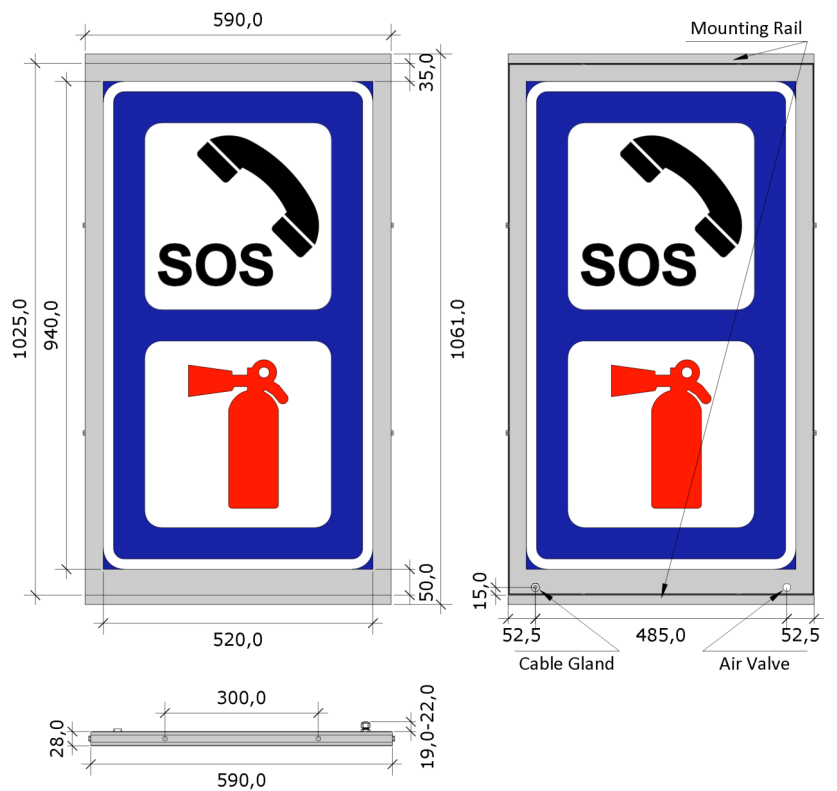

| | |
|-------------------|---|
| Materiale | Armaturhus i syrefast rustfritt stål EN1.4404, ventilert. Front i selvslukkende polykarbonat, overflate med laminert "easy-to-clean" laminat Lysdistribusjon i akryl |
| Egenskaper | Vekt 13 kg (tosidig) IP 66 Luminans >250 cd/m ² LED 4000K Effekt 18W Omgivelsestemperatur -30° - +50° Driftsspenning skilt 24Vdc |
| Driver | 9130 (30W), driftsspenning 230 Vac/dc, sekundærside 24Vdc, gjennomkoblingsbar i porselensklemmer 2x3x 0,5 - 6 mm ² , maks 16A 2-polet avsikret med 1A keramisk sikring (5x20mm) |

| Oppgave | Gjennomføring |
|---------------------------|---|
| Oppgaver ved installasjon | Kontroller funksjon og luminans. Ved eventuelt problem, kontroller korrekt innspenning, kontroller sikringer, kontroller polaritet på driverens sekundærside (kabel til skiltet). |
| Før første rengjøring | Kontroller at armaturhus er uten skader. |
| Rengjøring | Regelmessig etter rutiner og behov. |
| Visuell årlig kontroll | Kontroller innfestinger. Hvert tredje år kontroller at luminansnivå er tilfredsstillende Forventet luminans etter 50 000t drift er >70% |
| Loggbok | Noter alle kontroller med dato og eventuelle funksjonsfeil |